ELEWACJA NR 2

ELEWACJA NR 3

ELEWACJA NR 1

ELEWACJA NR 4

ELEWACJA NR 5

ELEWACJA NR 6

DACH ŁĄCZNIKA

Przebicie dachu+1 91x60cm

Przebicie dachu+1 96x56cm

2x Przebicie dachu+1 45x45cm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulowanego wydziału (dwustrefa) filtrowniej N2/N3 Vz= 1750m³/h, Vn= 1400m³/h Qgrz= 13.5 kW, Qch= 23.7 kW Qgwm=0 kW Pn=1.1 kW, Pw=0.75kW, U=400V Nawilżacz parowy P=18.7kW, U=400V M=1025 kg

Centrala wentylacyjna NW1

Przebicie dachu+1 35x17cm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z regulowanego wydziału (dwustrefa) filtrowniej N1/W1 Vz= 5200m³/h, Vn= 4370m³/h Qgrz= 31.7 kW, Qch= 70.0 kW Qgwm=15.3kW Pn=4.0kW, P(par)=7.5kW, U=400V Nawilżacz parowy P=42.7kW, U=400V M=592kg

Centrala wentylacyjna NW2

Przebicie dach +1 30x30cm

2x Przebicie dach+1 25x25cm

Wentylator dachowy (wirnik)

Wentylator dachowy typ poziomej dachowej Vz= 250m³/h P=0.1kW, U=230V M= 25kg

Klapa oddymiająca C140 termoizolowana z funkcją wyłazu (Pow. czynna: 1,18m²) 59x25cm wyjście boczne z komina inst. elektr.

RS⌀110

RD⌀150

Otchłań czerpnia (wlotnia do ssawnic) N/W/z kapiel. kanal.

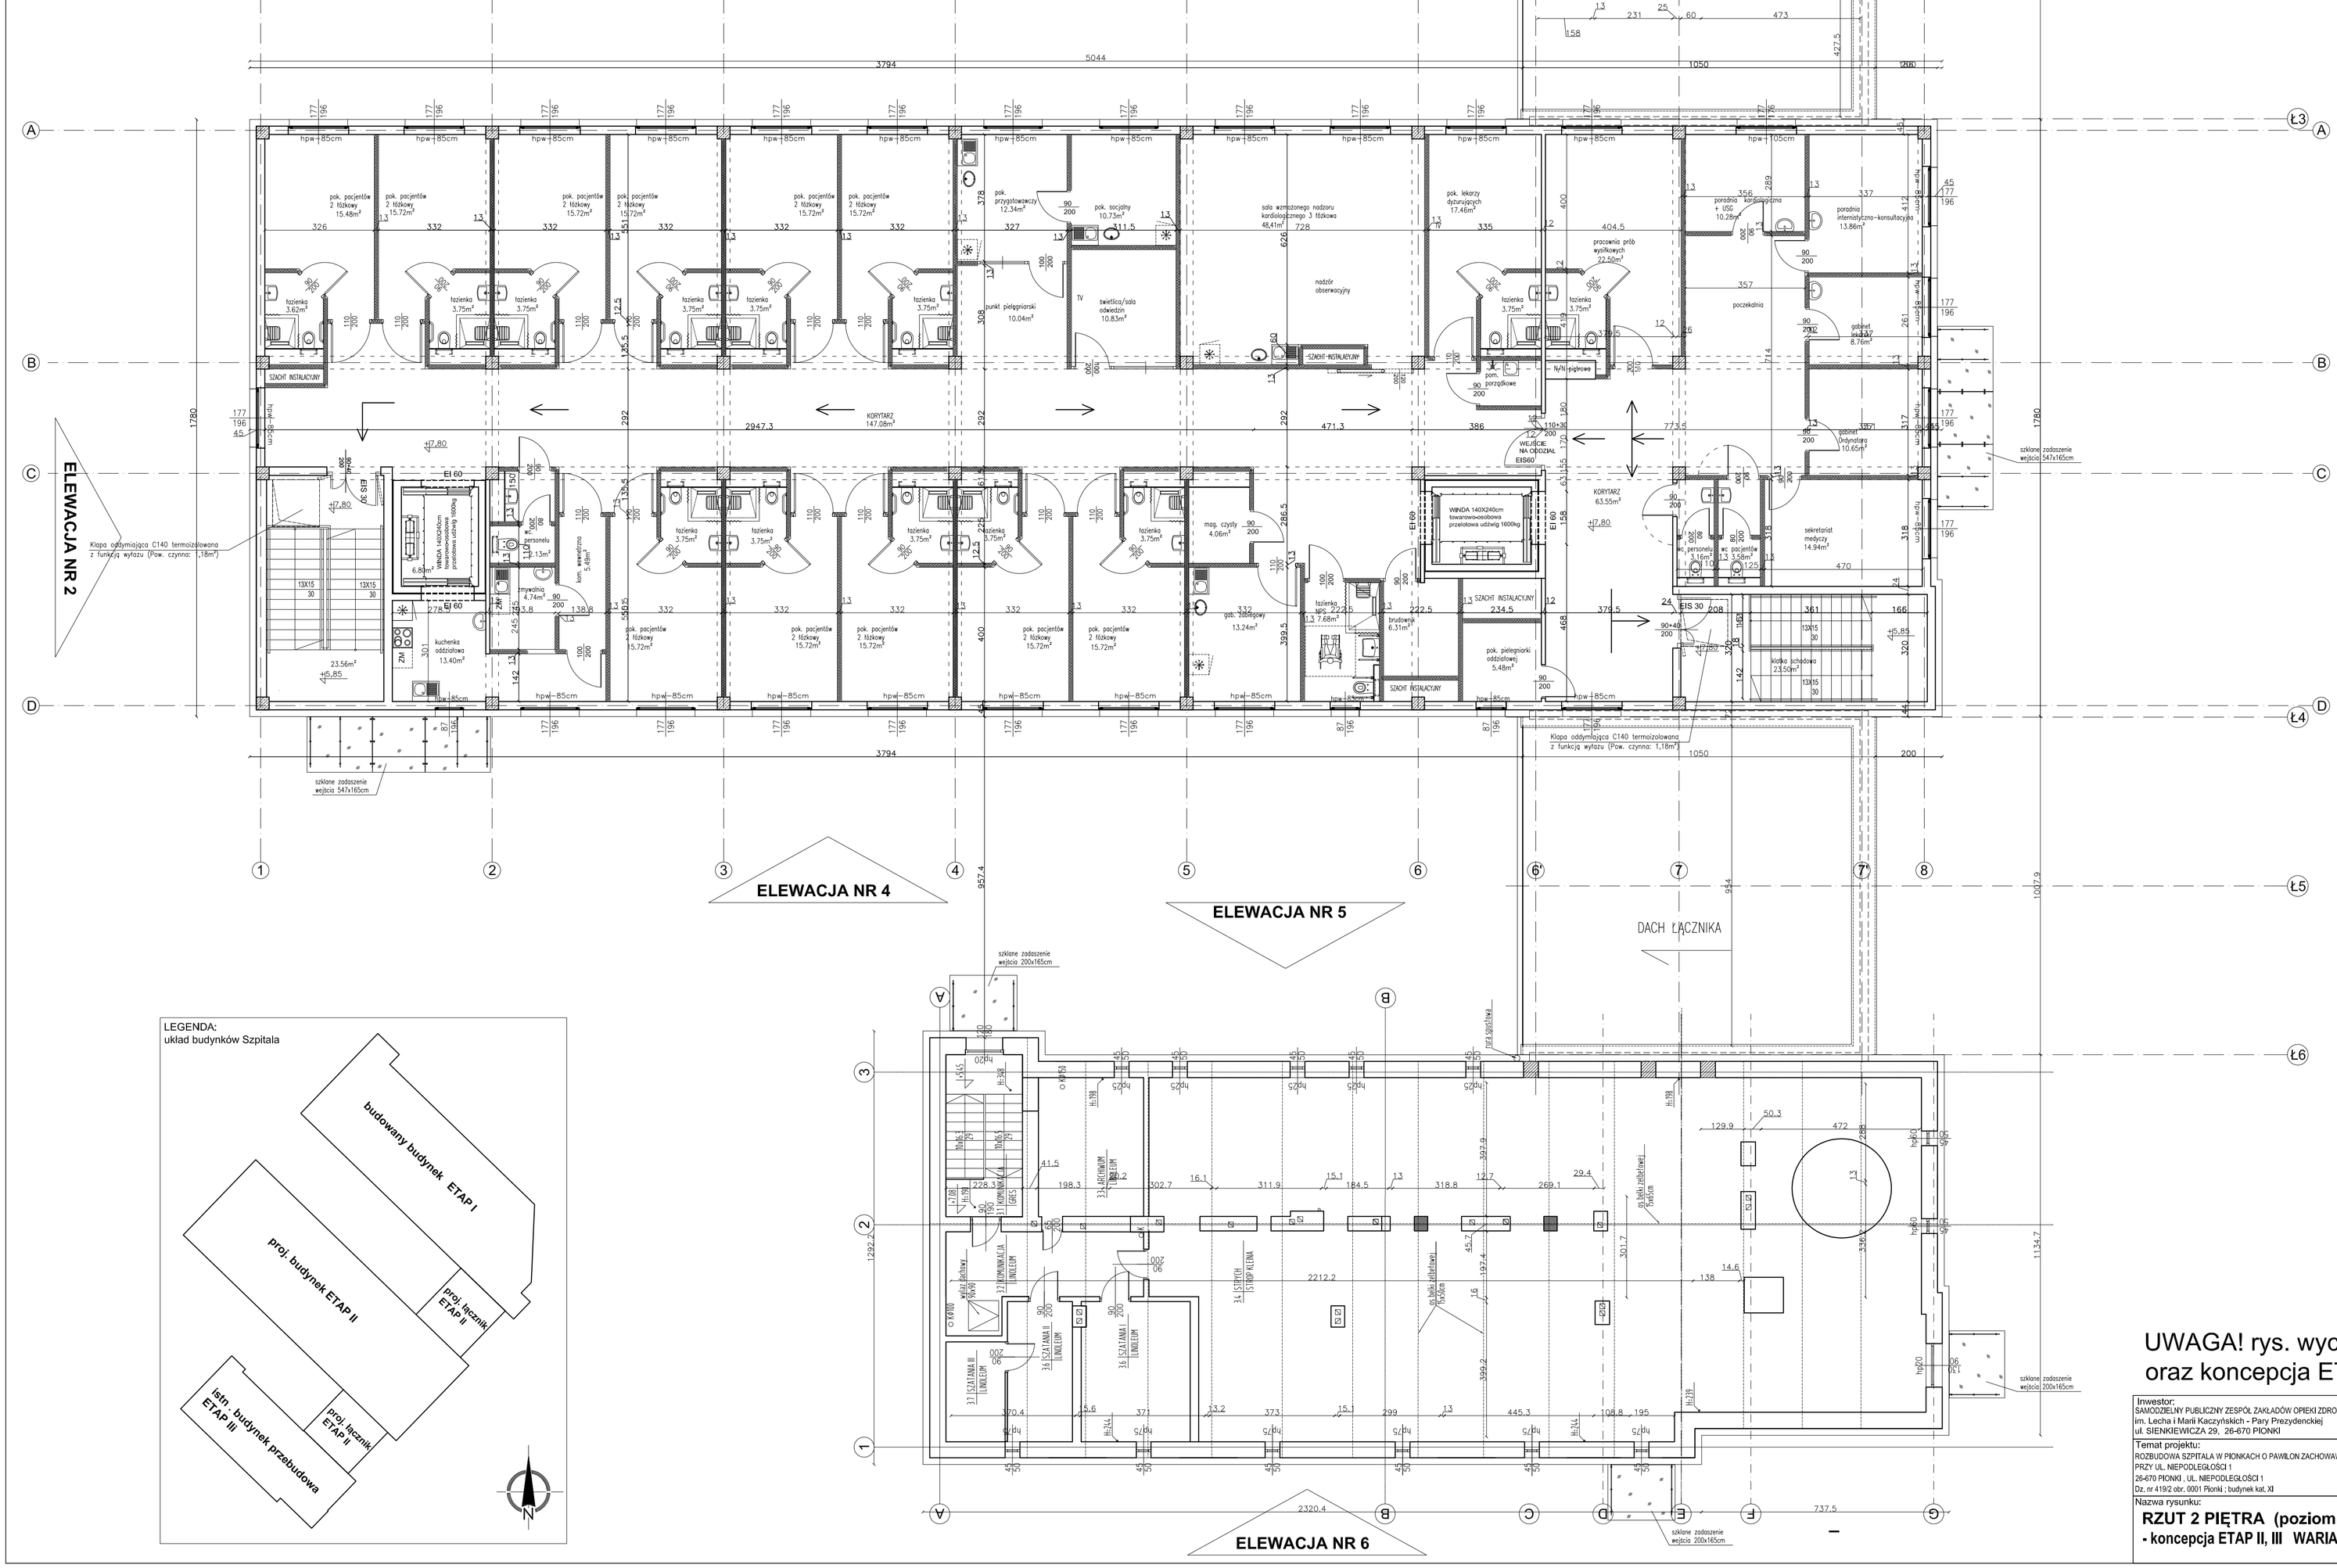

LEGENDA:
układ budynków Szpitala

LEGENDA:

- ±0.00 \154.18 — Rzędna nowych budynków ETAP I, ETAP II
- ±0.00 \154.32 — Rzędna istn. budynku ETAP III
- ściany i elementy konstrukcji bez zmian
- projektowane ściany i elementy konstrukcji, wyposażenia
- ściany i elementy konstrukcji, wyposażenia do rozbiórki, likwidacji
- projektowane ściany działowe, szkieletowe gr 13cm REI 30 do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowanych wypełniony wełną mineralną gr 60mm i gęstości 40kg/m³. Ściany obustronnie wykończone płytami gipsowo-włóknowymi 2x12,5mm gr
- projektowany sufit akustyczny kasetonowy 60x60cm podwieszany na ruszcie aluminiowym (ruszt niewidoczny), wysokość montażowa zgodnie z oznaczeniem na rysunku
- projektowany sufit podwieszany GKW na ruszcie stalowym ocynkowanym, wysokość montażowa zgodnie z oznaczeniem na rysunku
- oznaczenie kierunku istn. drogi ewakuacyjnej

UWAGA! rys. wyciąg z projektu ETAP I oraz koncepcja ETAP II, III

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w PIONKACH
im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
ul. SIENKIEWICZA 29, 26-670 PIONKI

Temat projektu:
ROZBUDOWA SZPITALA W PIONKACH O PAWILON ZACHOWAWCZY (ETAP II)
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
26-670 PIONKI , UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
Dz. nr 419/2 obr. 0001 Pionki ; budynek kat. XI

Nazwa rysunku:
RZUT 2 PIĘTRA (poziom +2)
- koncepcja ETAP II, III WARIANT 2

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Lipowa 14

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Architektoniczna		10.2020

stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
koncepcja	A-10	1:100	0